

T-0601A/B

脱硫塔

设备尺寸(T/T):D2200x11000
设计/操作温度: 65℃/45℃
设计/操作压力: 8.1MPa/7.35MPa


F-0602A/B

粉尘过滤器

设备尺寸(T/T):D600x3000
设计/操作温度: 65℃/45℃
设计/操作压力: 8.1MPa/7.35MPa
过滤精度: 10um

说明

1. 图中所注压力为表压。
2. 图中虚线部分内容由供应商或撬提供, 最终设计由供应商负责。

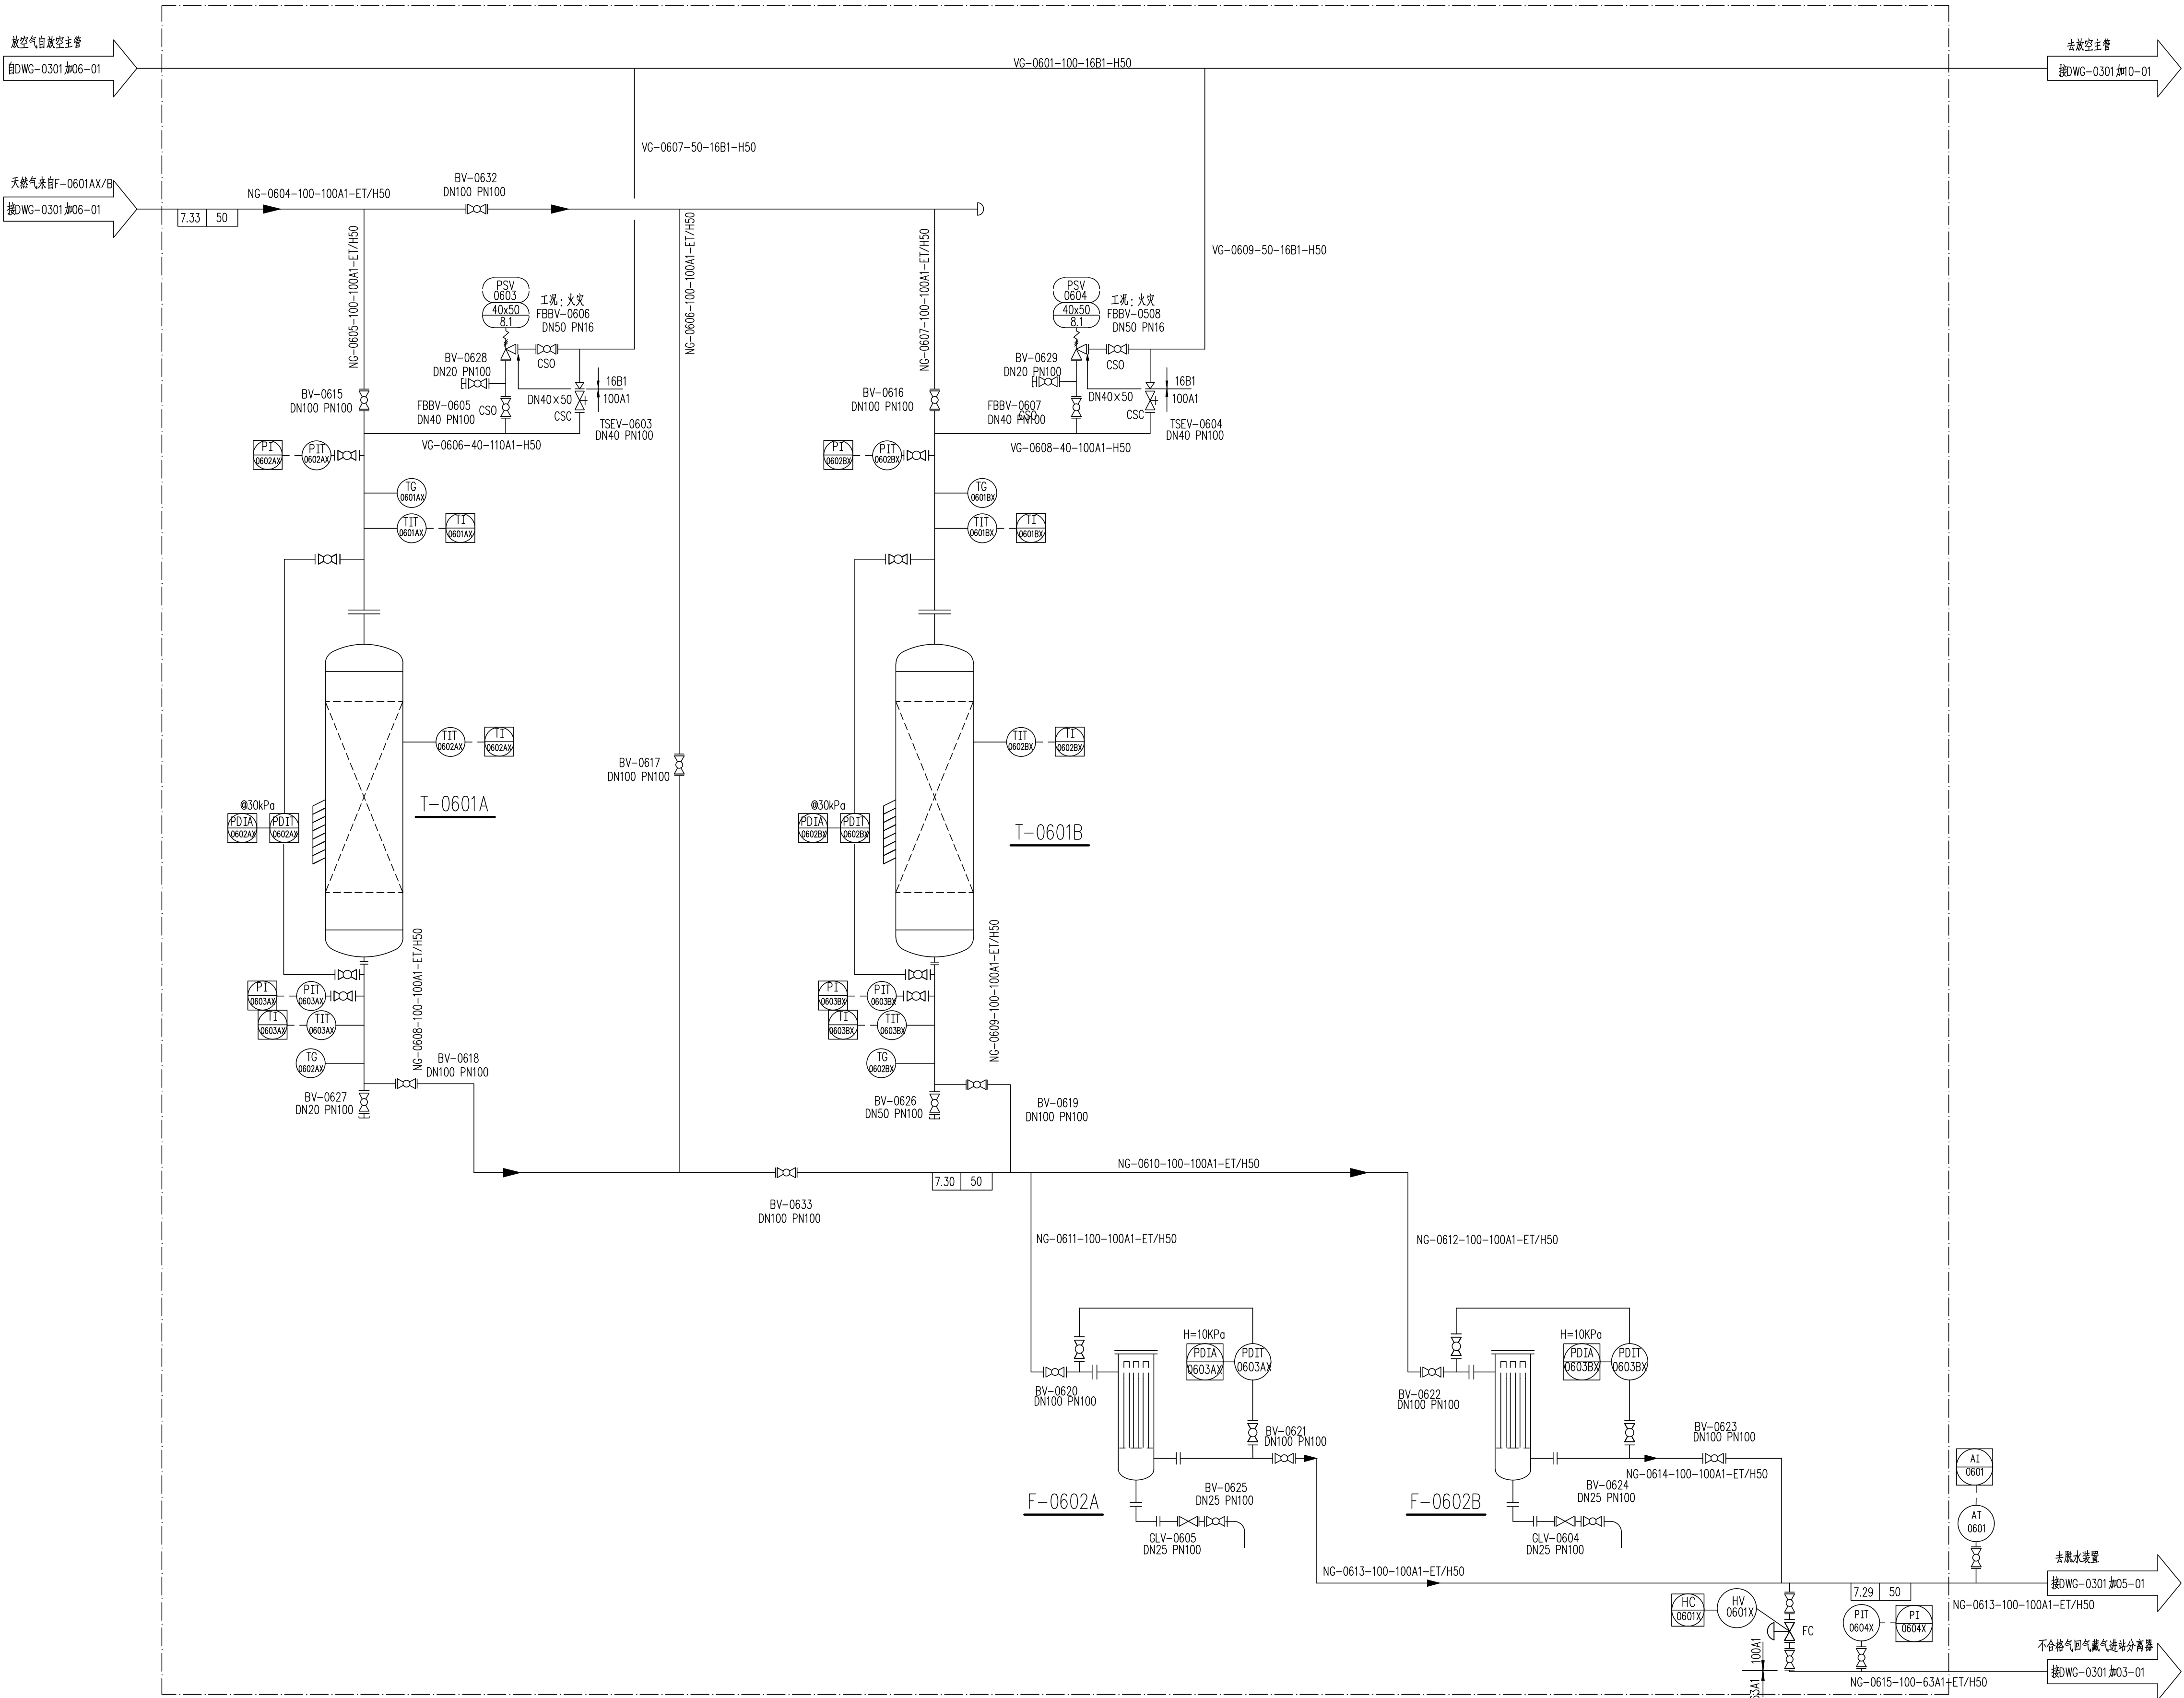

		中石化中原石油工程设计有限公司	
Sinopec Petroleum Engineering ZhongYuan Corporation			
工程设计证书: A141008990 A241008997		工程勘察证书: B141008990	
制图	曾丽珊	曾丽珊	柯柯牙油田地面建设工程
设计	曾丽珊	曾丽珊	站场部分
校对	赵钦	赵钦	柯柯牙处理站
审核	陈清涛	陈清涛	脱硫单元
审定	李光	李光	工艺管道及仪表流程图 (二)
核准			
阶段	初步设计	项目号	SPEZY-BD2024L019
日期	2025.01.18	文件号	DWG-0301.1#06-02
图幅	A1	专业	油气加工
比例	~	版次	0